

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 5000 NAMUR
RUE D'ANQUET, 82

PROPRIETAIRE: GABY REAL ESTATE

Adresse:

DEMANDEUR: ELECTRICITE DUKERS SPM.

Adresse:

INSTALLATEUR: 1510 LA HULPE
RUE DE GENVAL, 55.

Adresse:

TVA ou CI: 0880021414

- ☐ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☐ BTV Bruxelles Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- ☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____

Ref.: _____

Index: _____

Compteur n° 49358596

95690,7

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 02/04/2014 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant: RGIE art. 270 (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 412/2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 234) (Prescriptions distributeur) RN

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: STUDIO.

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - 1.10.83 RGIE art. 66

Raccordement: Tension 5x400 VTN Protection raccordement 20 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 16 mm² Inter.gén.: type diff 40A 300mA

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 9; RA: 50 Ohm; RI tot: 20 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION: VOIR PLAN EN ANNEXE
1TD 2 ADIFF TETRA 40A 300mA
1ADIFF TETRA 40A 300mA
1DISJ TETRA 16A
2 DISJ BIPOL 16A
1DISJ BIPOL 20A

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Néant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 02/04/2014 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est pas conforme
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____


DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)


BTV 201
non signé



pour Le Directeur,

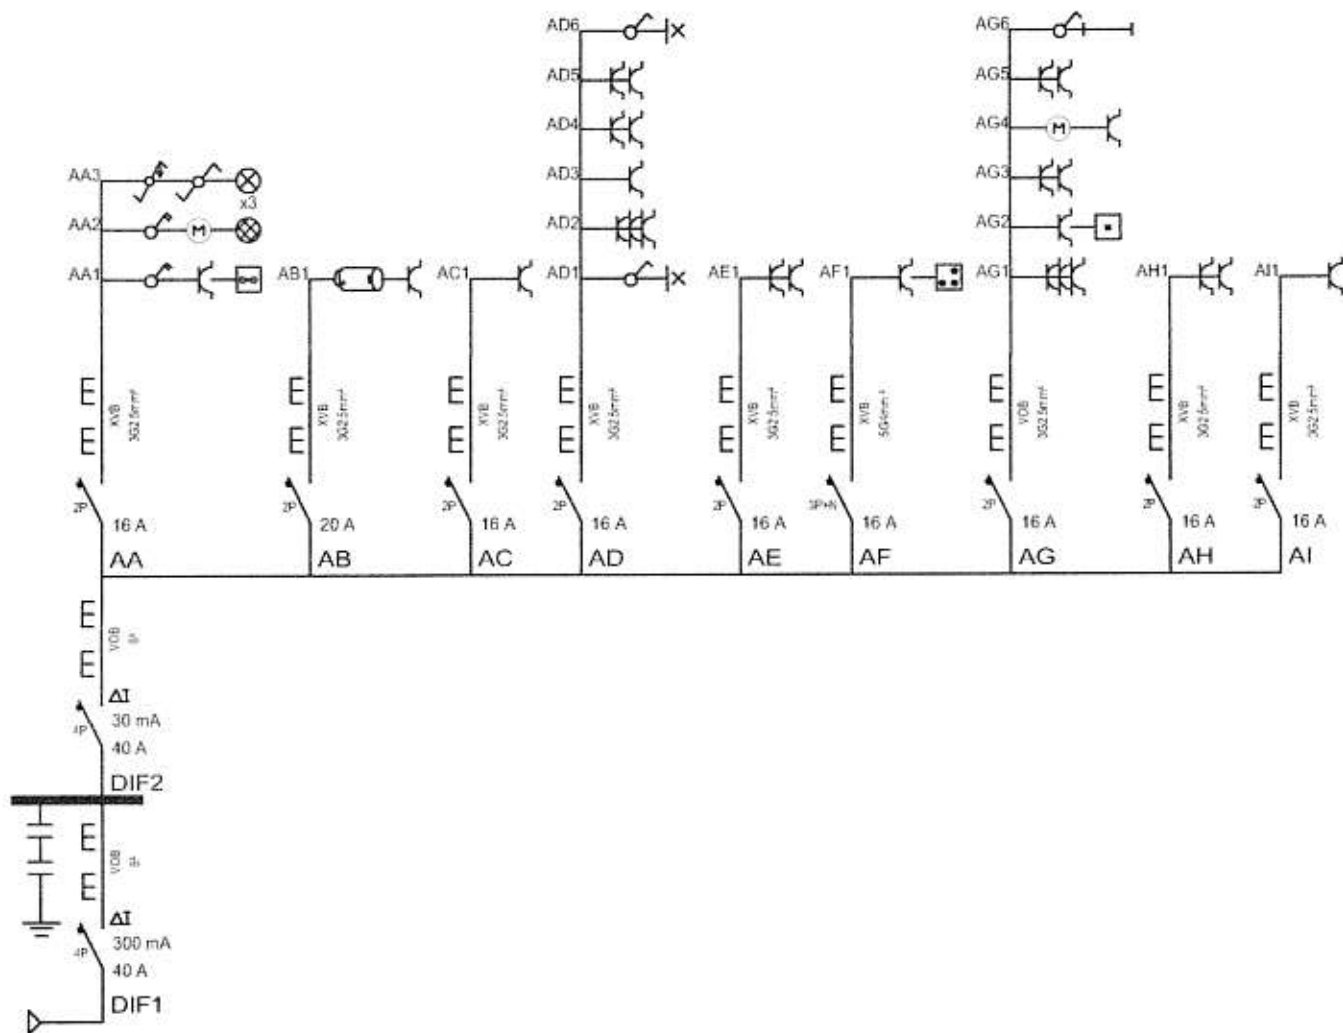

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3N, 400V/230V~
Naam/Nom: ELECTRICITE DUIKERS sprl BTW/TVA: BE0880.021.414 Datum/Date: 12/02/2014 Handtekening/Sign: Jonathan DUIKERS	ORGANIS: BTV 286 Naam/Nom: NOUVEAU Datum/Date: 02/04/2014 Handtekening/Sign:	Naam/Nom: GABY REAL ESTATE Straat/Rue: 82/23 rue d'Arquet Gemeente/Comm: 5000 NAMUR Handtekening/Sign: ..	ELECTRICITE DUIKERS sprl 35 rue de Genval 1310 LA HULPE TEL: 02/653.10.91 MAIL: info.electriciteduikers@gmail.com

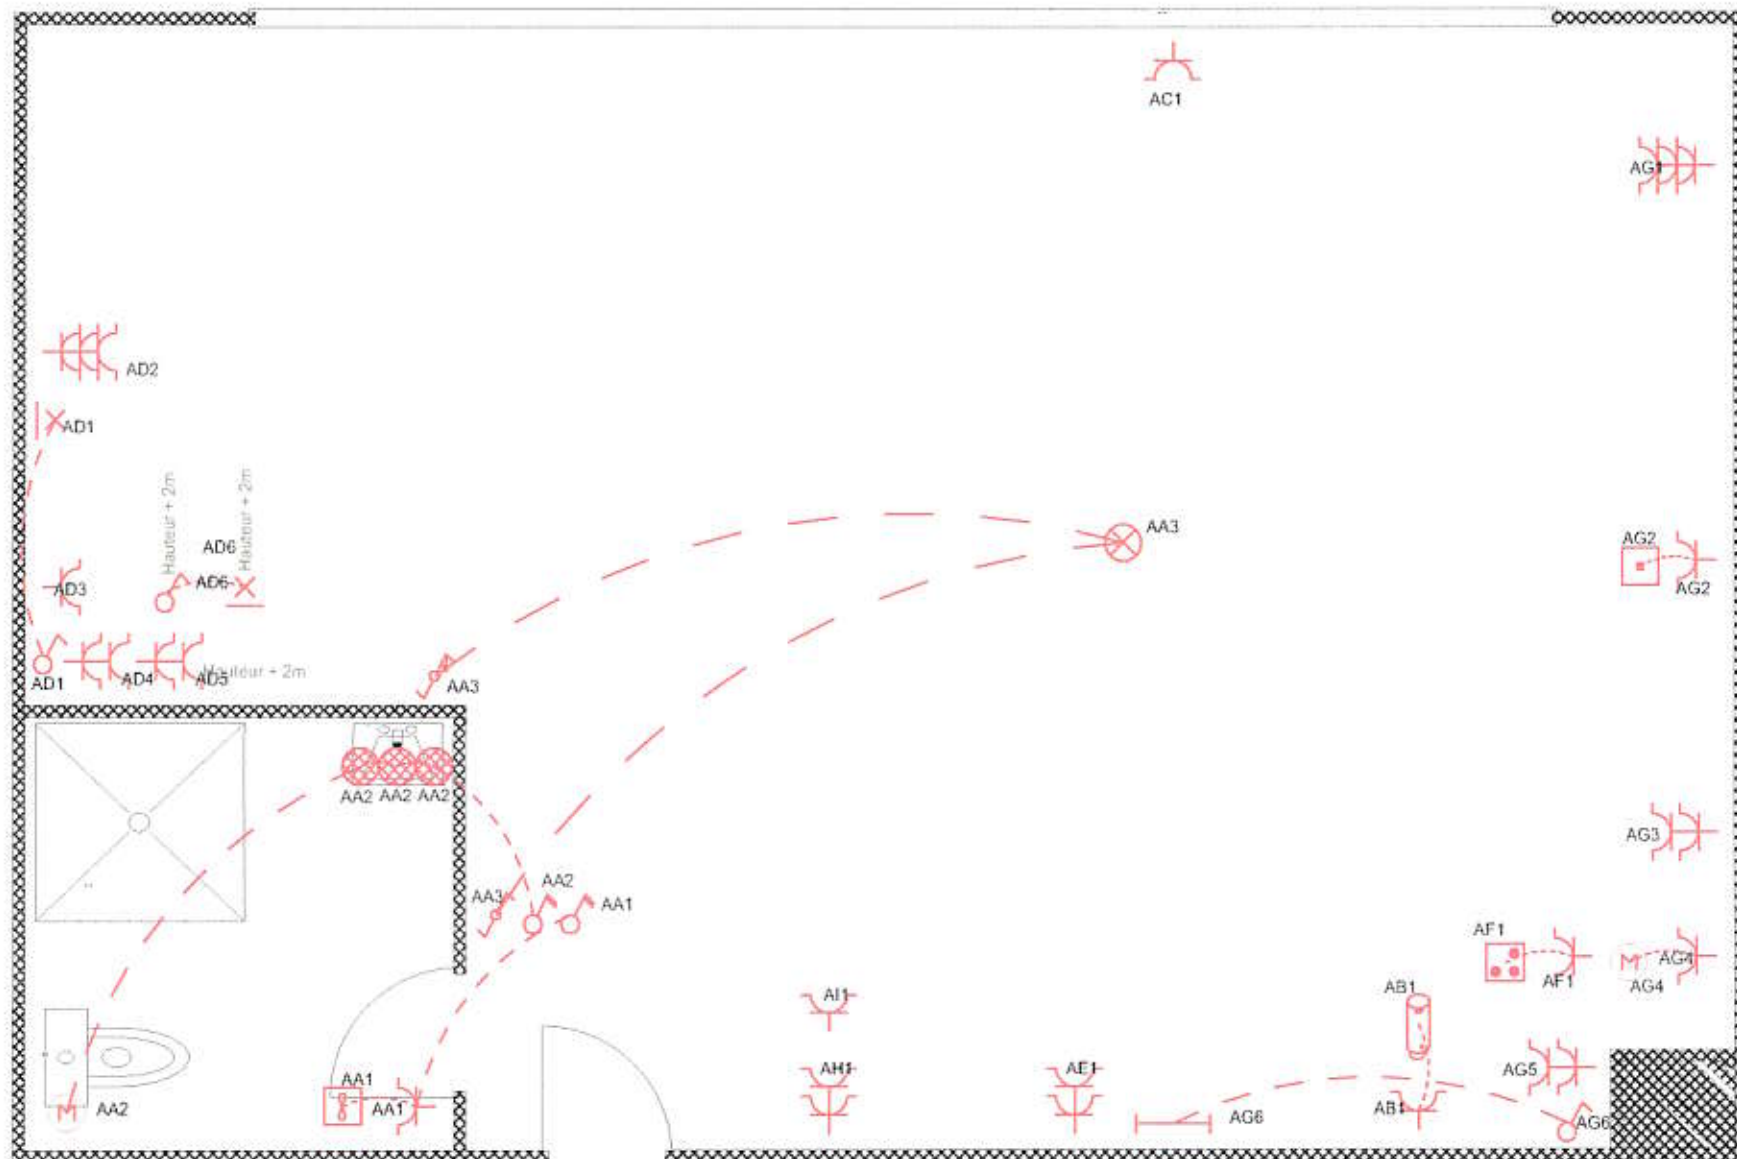

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3N, 400V/230V~
Naam/Nom: ELECTRICITE DUKERS sprl BTW/TVA: BE0880.021.414 Datum/Date: 12/02/2014 Handtek/Sign: Jonathan DUKERS	ORGANIS. BTV <i>286</i> Naam/Nom: <i>Nonatux</i> Datum/Date: <i>02/04/2014</i> Handtek/Sign: <i>[Signature]</i>	Naam/Nom: GABY REAL ESTATE Straat/Rue: 82/23 rue d'Arquet Gemeen/Comm: 5000 NAMUR Handtek/Sign: <i>[Signature]</i>	ELECTRICITE DUKERS sprl 35 rue de Genval 1310 LA HULPE TEL: 02/653.10.91 MAIL: info.electricitedukers@gmail.com